


Wykop mech. okład  
Plasek 10 cm



|                           |                                   |                 |                     |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| POZIOM PORÓWNAWCZY        |                                   | 115,00 m n.p.m. |                     |
| XXX XXX XXX               |                                   |                 |                     |
| RZĘDNA TERENU ISTN.       |                                   | 123.60          |                     |
| RZĘDNA OSI RUROCIĄGU      |                                   | 121.80          |                     |
| ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU | 1.80                              |                 |                     |
| SPADKI, DŁUGOŚCI          |                                   |                 |                     |
|                           | 21.4 ‰                            | 37.39m          | 58.5 ‰              |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ        | Rury PVC 110 mm - PN 10 L=213.94m |                 |                     |
| ODLEGŁOŚCI                | 482.26                            | 37.39           | 519.65              |
| HEKTOMETRY                | v17                               | v18             | v19 v20 v21 v22 v23 |

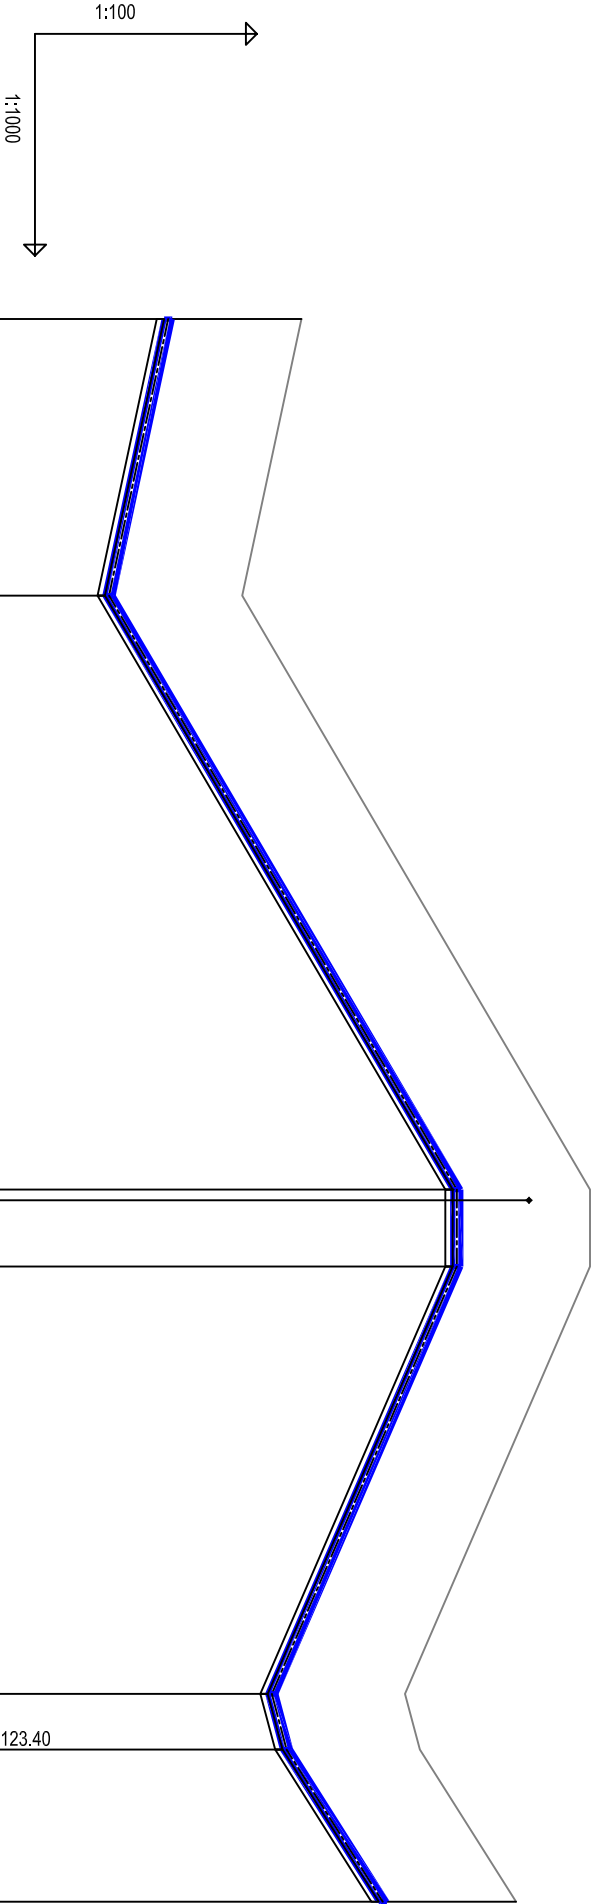

|  |                                    |                   |  |
|--|------------------------------------|-------------------|--|
| PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ROMAN STAŃCZYK   |                                    |                   |  |
| 11 - 500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18 C/4 - tel. 501 230 534   |                                    |                   |  |
| Oblekt: P.T. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w miejscowości Dąbrówka, gmina Orzysz |                                    |                   |  |
| Inwestor: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz  |                                    |                   | Rys. nr 58                             |
| Temat: Profil podłużny kanalizacji grawitacyjnej   |                                    |                   | Skala 1:100/1000                       |
| Projektant   | mgr inż. Roman Stańczyk            | upr. nr SUW-17/98 | 16.09.2016<br>data<br>.....<br>projekt |
| Sprawdzający   | mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk | upr. nr SUW-31/91 | 16.09.2016<br>data<br>.....<br>projekt |
|  |                                    | .....             | 16.09.2016<br>data<br>.....<br>projekt |