

POZIOM PORÓWNAWCZY

110.00 m n.p.m.

PROFIL PROJECT	Królowej Jadwigi 5/10	Giżycko			
RZĘDNA TERENU ISTN.		121.90	121.70	121.70	120.80
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		120.10	119.65	119.00	119.00
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		1.80			1.80
SPADKI, DŁUGOŚCI			5.63%	19.55m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ			PE 40	L=19.55m	
ODLEGŁOŚCI		93.46	101.47	113.01	
			19.55		
HEKTOMETRY		m59.3			m59.3
Generator rysunkowy 7.33.6 (www.epi-graf.com.pl)					

Generator rysunkowy 7.33.6 (www.epi-graf.com.pl)
Nazwa pliku: mikosze 14.04.2017 Projekt: W

Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD

ul. Królowej Jadwigi 18C/4 , 11-500 Giżycko

Obiekt: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla msc. Mikosze w gminie Orzysz. Skrzyżowanie sieci wodociągowej w km 260 +037 oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w km 260 +038 z drogą krajową nr 16 w m. Mikosze - projekt zamienny



Inwestor: Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Rys. nr 2


Temat: Profil podłużny sieć wodociągowa

Skala 1:100/500

Projektant	mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk	upr. nr SUW - 31/91	w szczególności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłe uzbrojenia terenu.	23.01.2017 data podpis
Sprawdzający	mgr inż. Roman Stańczyk	upr. nr SUW-17/98	w szczególności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych wentylacyjnych i gazowych	23.01.2017 data podpis

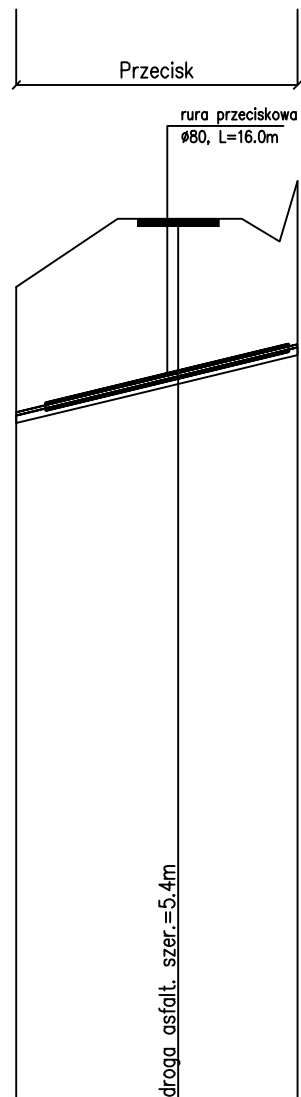

POZIOM PORÓWNAWCZY 110.00 m n.p.m.

PROFIL PROJECT		Królowej Jadwigi 5/10	Giżycko		
RZĘDNA TERENU ISTN.		120.80	121.70	121.70	121.40
RZĘDNA DNA KANAŁU		119.10	119.62		120.00
RZĘDNA DNA WYKOPU		119.00			119.90
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.70			2.20
SPADKI, DŁUGOŚCI			4.84%		
ŚREDNICA, MATERIAŁ			PE 40	L=18.60m	
ODLEGŁOŚCI		27.61	18.60	38.31	46.20
HEKTOMETRY		e1			e2
Generator rysunkowy 7.33.6 (www.eni-araf.com.pl)					

Generator rysunkowy 7.33.6 (www.epi-graf.com.pl)
Nazwa pliku: mikosze 14.04.2017 Projekt: PL516

Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD

ul. Królowej Jadwigi 18C/4 , 11-500 Giżycko

Obiekt: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla msc. Mikosze w gminie Orzysz. Skrzyżowanie sieci wodociągowej w km 260 +037 oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w km 260 +038 z drogą krajową nr 16 w m. Mikosze - projekt zamienny

Inwestor: Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Rys. nr 3

Temat: Profil podłużny sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Skala 1:100/500

Projektant mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk

upr. nr SUW - 31/91

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłe uzbrojenia terenu.

23.01.2017

data

.....

podpis

Sprawdzający mgr inż. Roman Stańczyk

upr. nr SUW-17/98

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych wentylacyjnych i gazowych


23.01.2017

data

.....

podpis

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU

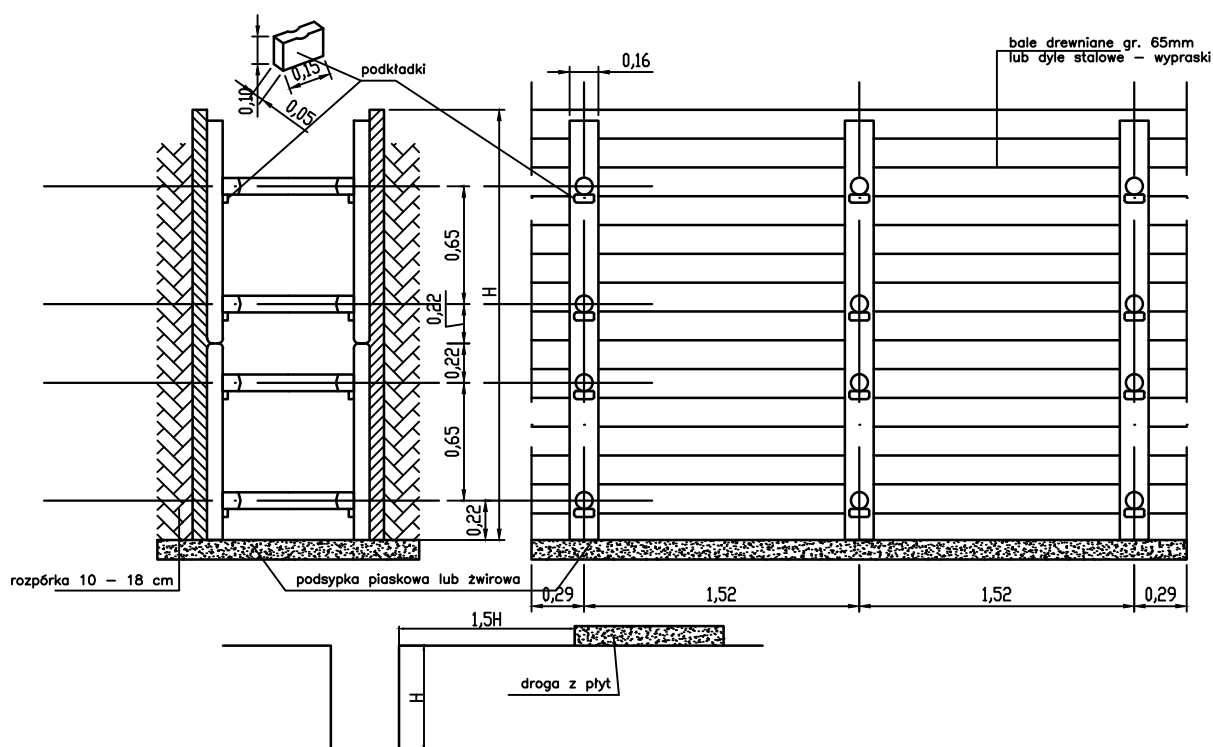

Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD

ul. Królowej Jadwigi 18C/4 , 11-500 Giżycko

Obiekt: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla msc. Mikosze w gminie Orzysz. Skrzyżowanie sieci wodociągowej w km 260 +037 oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w km 260 +038 z drogą krajową nr 16 w m. Mikosze - projekt zamienny

Inwestor: Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Rys. nr 4

Temat: Schemat zabezpieczenia wykopu

Skala -

Projektant

mgr inż. Marta
Skażyńska-Stańczyk

upr. nr SUW - 31/91

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie
sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe,
kanalizacyjne i ciepłe uzbrojenia terenu.

23.01.2017

data

.....

podpis

Sprawdzający

mgr inż. Roman Stańczyk

upr. nr SUW-17/98

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,
ciepłych wentylacyjnych i gazowych

23.01.2017

data

.....

podpis