

1

BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW DLA MSC. MIKOSZE W GMINIE ORZYSZ. SKRZYŻOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W KM 260 +037 ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ W KM 260 +038 Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 16 W M. MIKOSZE

województwo: warmińsko-mazurskie
gmina: Orzysz
miejscowość Mikosze

jednostka ewidencyjna: **28162_5 Orzysz – obszar wiejski**
obręb ewidencyjny: **0013 Mikosze**
numery działek: **126**

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

Obiekt Budowlany Kategorii: XXVI

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

Inwestor: **Gmina Orzysz**
12-250 Orzysz
ul. Giżycka 15

Opracowanie: **Zakład Obsługi Inwestycji „Komplex-Bud”**
ul. Królowej Jadwigi 18 C/4
11-500 Giżycko

Projektant: **mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk**
Specjalność – instalacyjno-inżynierska
Sieci sanitarne – uprawnienia projektowe SUW-31/91

Sprawdził: **mgr inż. Roman Stańczyk**
Specjalność – instalacyjno-inżynierska
Sieci sanitarne – uprawnienia projektowe SUW-17/98

Giżycko, luty 2017 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

KLAUZULA O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI.....	2
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	3
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY	4
OPIS TECHNICZNY.....	9
1. Podstawa opracowania.....	9
2. Przedmiot i zakres inwestycji.....	9
5. Potrzeby terenowe projektowanej inwestycji	10
6. Informacje o obszarach podlegających ochronie	10
7. Informacja dotycząca wpływu eksploatacji górniczej	10
8. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń dla środowiska	11
9. Informacja dotycząca specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego	11
10. Oddziaływanie na środowisko	11
11. Warunki gruntowo – wodne.....	11
12. Opis rozwiązań technicznych	12
13. Prace ziemne	12
14. Próba szczelności i dezynfekcja	13
15. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego	14
16. Przynależność do PIIB projektanta i sprawdzającego	16
17. Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego	18
18. Opinia z Narady Koordynacyjnej	24
19. Decyzje GDDKiA.....	27

Rysunki

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Profile sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Schemat zabezpieczenia wykopów

Rys 1
Rys 2 – 3
Rys 4

KLAUZULA O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlany został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami, jest uznany za kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć to jest przeprowadzeniu postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej określone w Prawie budowlanym.

**BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW DLA MSC. MIKOSZE W GMINIE ORZYSZ.
SKRZYŻOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W KM 260 +037 ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ W KM 260 +038 Z DROGĄ
KRAJOWĄ NR 16 W M. MIKOSZE**

Inwestor: **Gmina Orzysz**
12-250 Orzysz
ul. Giżycka 15

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

*Projekt Budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej*

Projektant: **mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk**
Specjalność – instalacyjno-inżynieryjna
Sieci sanitarne – uprawnienia projektowe SUW-31/91

Sprawdził: **mgr inż. Roman Stańczyk**
Specjalność – instalacyjno-inżynieryjna
Sieci sanitarne – uprawnienia projektowe SUW-17/98

Giżycko, luty 2017r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

**BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW DLA MSC. MIKOSZE W GMINIE ORZYSZ.
SKRZYŻOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W KM 260 +037 ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ W KM 260 +038 Z DROGĄ
KRAJOWĄ NR 16 W M. MIKOSZE**

Inwestor: **Gmina Orzysz**
12-250 Orzysz
ul. Giżycka 15

PROJEKTANT
SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ: mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk

Giżycko, luty 2017r.

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W zakresie placu budowy objętego projektem występują obiekty:

- Droga krajowa

2. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Głównym elementem zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać takie zagrożenie jest ruch kołowy na drodze krajowej, w poboczu której będą prowadzone roboty ziemne i montażowe.

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrozdzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrozdzenia strefy niebezpiecznej).
- przewrócenie się drzewa po podkopaniu korzeni

4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- Udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia.

Podstawą uniknięcia zagrożeń jest właściwy instruktaż pracowników i odpowiednie przygotowanie placu budowy oraz właściwa kolejność wykonywania robót.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- b) Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
- c) Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne, telekomunikacyjne
- wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

5.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wyгородzenia strefy niebezpiecznej),
- Porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

6.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy.

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

- 1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

- 2) niewłaściwe polecenia przełożonych,
- 3) brak nadzoru,
- 4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
- 5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
- 6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
- 7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

- 1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
- 2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
- 3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór
- 4)

6.2. Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy.

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

- 1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
- 2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
- 3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
- 4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
- 5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
- 6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- 1) zastosowanie materiałów zastępczych,
- 2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiałowe czynnika materialnego:

- 1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- 1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- 2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- 3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

1. Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
2. Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.)
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- 1.1 Zlecenie Inwestora
- 1.2 Decyzja GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-253/08 zezwalająca na zlokalizowanie przejść w pasie drogowym drogi krajowej Nr 16 w Miejscowości Mikosze i Grzegorze
- 1.3 Decyzja O.OL.Z-3.4341.267.2016.4.s – zmieniająca lokalizację jednego z przejść w msc. Mikosze
- 1.4 Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500
- 1.5 Komputerowy program doboru rur kanalizacyjnych.
- 1.6 Poradnik Projektanta Przemysłowego PPP.
- 1.7 Wizja lokalna w terenie.
- 1.8 Materiały i wykresy do projektowania sieci wod-kan B.P. „CEWOK” Warszawa, COBRTI „INSTAL” Warszawa.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla projektu **„BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW DLA MSC. MIKOSZE W GMINIE ORZYSZ. SKRZYŻOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W KM 260 +037 ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ W KM 260 +038 Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 16 W M. MIKOSZE”**

Kanalizacja sanitarna odprowadzi ścieki do istniejącego systemu kanalizacji w miejscowości Grzegorze i oczyszczalni ścieków w Orzyszu.

Sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącego rurociągu PVC 160 mm wybudowanego wzdłuż kolektora sanitarnego do oczyszczalni ścieków.

Dokumentację opracowano w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niniejsze opracowanie dotyczy wyłącznie skrzyżowania sieci z drogą krajową Nr 16 na działce nr 126 w msc. Mikosze.

- Skrzyżowanie sieci wodociągowej w km 260 + 037
- Skrzyżowanie sieci kanalizacji sanitarnej w km 260 + 038

Nr działek do pozwolenia na budowę:
Obręb Mikosze: działka Nr 126

Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, obszar oddziaływania obiektu jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie tego terenu. Obiekt budowlany: Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna stanowią szczelne uzbrojenie podziemne.

Wybudowanie i funkcjonowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie będzie źródłem emisji spalin, promieniowania wibracji odorów ani hałasu.

Z powyższej analizy wynika, że planowany obiekt budowlany nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu, bądź zabudowie terenów zarówno w bliższym jak i dalszym jego sąsiedztwie.

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany, a więc spełnia wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Obszar oddziaływania budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dotyczy jedynie działki ujętej w projekcie i nie będzie oddziaływać na tereny przyległe.

3. Istniejący stan zagospodarowania

Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Mikosze, gmina Orzysz.

Kanalizacja sanitarna i wodociąg położone są w pasie drogi krajowej Nr 16 na dz. Nr geod. 126 obr. Mikosze gmina Orzysz.

Teren przeznaczony pod zabudowę jest urozmaicony w sposób charakterystyczny dla młodego krajobrazu polodowcowego. Pod względem geomorfologicznym obszar stanowi fragment wyżyny polodowcowej, którą budują holocenijskie gleby zalegające na plejstocenijskich gruntach wodnolodowcowych i morenowych.

4. Projektowane zagospodarowanie działki

Inwestycja będzie realizowana w celu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z posesji zlokalizowanych po przeciwnej stronie drogi krajowej Nr 16.

Projektowane przeciski pod drogą krajową nie kolidują z granicami strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz nie przebiegają przez tereny ochrony przyrody.

Projektowane sieci i urządzenia nie posiadają charakteru i cech istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia ich użytkowników.

5. Potrzeby terenowe projektowanej inwestycji

Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej została umiejscowiona na terenie działki nr geod. 126 obręb Mikosze gmina Orzysz, która to stanowi pas drogowy drogi krajowej Nr 16.

6. Informacje o obszarach podlegających ochronie

Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się zabytkowe obiekty objęte ochroną prawną, wynikającą z ujęcia ich w rejestrze zabytków województwa warmińsko – mazurskiego, prowadzonym przez Warmińsko – Mazurskiego Konserwatora Zabytków.

7. Informacja dotycząca wpływu eksploatacji górniczej

Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem wpływu eksploatacji górniczej.

8. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń dla środowiska

W czasie budowy użyty będzie sprzęt ciężki między innymi; koparki, samochody ciężarowe, dźwigi, spycharki, urządzenia do przecisków oraz urządzenia do zagęszczania ziemi. Poziom emitowanego hałasu będzie odbiegał od poziomu hałasu zazwyczaj występującego w czasie dnia. W związku z tym w celu obniżenia emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery roboty prowadzone będą przy użyciu sprzętu w dobrym stanie technicznym. Projektowane sieci nie będą oddziaływać szkodliwie na środowisko.

Miejsca do gromadzenia odpadów

Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych będą gromadzone w specjalnych kontenerach lub luzem na terenie budowy, a następnie po zebraniu odpowiedniej ilości lub po zakończeniu robót zostaną wywiezione przez uprawnione firmy, z którymi wykonawca robót podpisze umowę na zagospodarowanie odpadów.

Ochrona pobliskiego drzewostanu

W pobliżu drzew prace prowadzone będą z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nie przewiduje się wycinki drzew w trakcie prowadzenia prac. Drzewa w sąsiedztwie budowy wymagają zabezpieczenia pni np. bioekranami ochronnymi z folii i osłonami pionowymi z desek. Gałęzie koron drzew należy zabezpieczyć podwiązując je. Prace ziemne i montażowe w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie, aby nie uszkodzić korzeni drzew, z zastosowaniem przekopu przy zbliżeniu do pni drzew. W zasięgu oddziaływania budowy nie znajduje się żaden pomnik przyrody.

9. Informacja dotycząca specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Projektowana sieci zaliczane są do inwestycji liniowych i należą do obiektów budowlanych o niskim stopniu skomplikowania.

10. Oddziaływanie na środowisko

Projektowane obiekty stanowią będą elementy systemu sanitarnego msc Mikosze, w związku z czym inwestycję można nazwać proekologiczną, która nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko.

Projekt uwzględnia zagadnienia związane z wpływem obecnego stanu klimatu i zachodzących w nim zmian na trwałość zadania oraz wpływ zadania na klimat. Poprzez zaproponowaną technologię i parametry sieci, projekt uwzględnia w sposób wystarczający odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. dłuższe okresy mrozu, nawałne deszcze i roztopy, silne wiatry. Wśród rozwiązań minimalizujących wpływ zmian klimatu na środowisko należy wymienić wykorzystanie materiałów o odpowiedniej wytrzymałości i plastyczności, układanie rur na głębokości minimalizującej ich pękanie pod wpływem mrozu.

11. Warunki gruntowo – wodne

Informację o warunkach gruntowo – wodnych umieszczono na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych podłoża gruntowego.

Gmina Orzysz jest położona we wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, wchodzi w skład makroregionu Pojezierza Mazurskiego i jest podprovincją Pojezierzy Wschodnio bałtyckich.

Utwory budujące dokumentowaną warstwę zostały złożone e czasie holocenijskich procesów antropogenicznych i organogenicznych, w głębszych partiach w okresie fazy pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego.

W terenie przedmiotowej inwestycji stwierdzono występowanie plejstocenijskich gruntów mineralnych rodzimych w postaci piasków drobnych zaglinionych, średnich i mieszanek ze żwirem ponadto gruntów spoistych – glin pylastych oraz glin zwałowych piaszczystych ze żwirem. Nie stwierdzono zalegania torfu i wody gruntowej. Sporadycznie występują nikiel wody łączeniowe, akumulowane w obrębie glin piaszczystych i piasków gliniastych.

Strefa przemarzania (II) dla tego terenu zgodnie z normą PN – 81/B – 03020 wynosi 1,0 m.

Roboty będą prowadzone w prostych warunkach gruntowych w I grupie geotechnicznej. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

12. Opis rozwiązań technicznych

Przyjęte rozwiązania techniczne są zgodne z warunkami technicznymi wydanymi przez:

- GDDKiA w Olsztynie

Sieć wodociągową zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 Dz. U. nr 124 poz. 1030..

Sieć wodociągową jak i kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 100 o średnicy 40 mm. Rury ciśnieniowe PE produkowane są zgodnie z normą PN-EN 12201-2 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE) Część 2 Rury, oraz zgodnie z aprobatami technicznymi COBRTI INSTAL: AT/99-02-0797-04 „Rury z polietylenu (PE) do rurowodów ciśnieniowych do wody”,

Połączenia rur PE mogą być wykonywane poprzez:

1. złączki zaciskowe do rur PE
2. kształtki segmentowe
3. kształtki elektrooporowe
4. zgrzew doczołowy

Rury odpowiadają klasie ciśnienia PN 10

Pod drogą krajową należy wykonywać przeciski zgodnie z dokumentacją graficzną i załączonym przekrojami. Do wprowadzenia rur przewodowych do rur przeciskowych i osłonowych należy stosować płozy pierścieniowe w ilości zgodnej z zaleceniami producenta zabezpieczając obustronnie rurę przeciskową manszetą uszczelniającą lub elastomerowym łańcuchem uszczelniającym.

Zaprojektowano wykonanie przecisków na całej szerokości pasa drogowego. Poza pasem drogowym należy wykonać komory startowe i rewizyjne. Długości poszczególnych przecisków wynoszą odpowiednio:

Sieć wodociągowa – Ø80 - 16 m

Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – Ø80 - 16 m

13. Prace ziemne

Przed przystąpieniem do prac należy:

- Wystąpić do GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejonie w Giżycku ul. Węgorzewska 4 z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

Prace wykonawcze prowadzić krótkimi odcinkami w porze bezdeszczowej. W przypadku stwierdzenia wody gruntowej, dla obniżenia zwierciadła wody, w zależności od stwierdzonych warunków gruntowych, należy zastosować igłofiltry (w gruntach przepuszczalnych) lub studnie wiercone wspomagane drenażem poziomym. W gruntach nieprzepuszczalnych, stosować ścianki szczelne, zastosować odwodnienie liniowe w miarę pogłębiania wykopu (pompy i ich czas pracy dobierze kierownik budowy) ewentualnie wspomagane drenażem poziomym.

Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

14. Próba szczelności i dezynfekcja

Po zakończeniu robót przewód wodociągowy i rurociąg tłoczny powinny być poddane próbie szczelności wg normy PN/B-10715. Próbę należy przeprowadzać przy temperaturze nie niższej niż + 1 C na ciśnienie próbne 10 atm.

Po przeprowadzeniu płukania należy przeprowadzić dezynfekcję wprowadzając do rurociągu 3% roztwór podchlorynu sodu.

Po 24 godzinach przewód należy przepłukać ponownie czystą wodą w celu usunięcia nadmiaru chloru i dokonać analizy bakteriologicznej wody przez Terenową Stację Sanitarно Epidemiologiczną.

Jeśli wynik badania będzie zgodny z przepisami przewód może być podłączony do czynnej sieci wodociągowej.

Opracował:

15. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego

URZĄD WOJEWÓDZKI
16-200 Suwałki
Wydział Techniczny
Architektury i Nadzoru Budowl.
nr centrali 5041 31/91
Nr

Suwałki

1991-07-16

o. 15

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie: 4ust.2, §5ust.1, §6ust.1, §7, §13 ust. 1 pkt. 4 lit. a, b.

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-
dza się, że: Obywatel(ka) MARTA TERESA SKARŻYŃSKA - STAŃCZYK
(imię i nazwisko)

magister inżynier inżynierii środowiska

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 26 maja 1953 r. w Warszawie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robót instalacji sanitarnych oraz projektanta

instalacji i sieci sanitarnych (rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynierskiej (rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, kanaliza-

cyjne i ciepłe uzbrojenia terenu oraz instalacje sanitarne obejmu-

jące instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłe. (specjalizacja zawodowa)

„Poligrafika” ZG Suwałki, zam. 47; n. 2000

Obywatel(ka) MARTA TERESA SKARŻYŃSKA - STAŃCZYK jest upoważniony(a) do:
(imię i nazwisko)

- 1/sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu,
- 2/sporządzania projektów instalacji sanitarnych obejmujących instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłe,
- 3/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych / wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych/.



[Signature]
M. P. STAŃCZYK
Kierownik Wydziału Technicznego

M. P.

(podpis i pieczęć)

Nr SUW - 17 / 98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt.1 i art. 14 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późn.zm.) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r), w związku z art. 104 § 1 i 2 KPA

n a d a j ę

Panu Romanowi Władysławowi STAŃCZYKOWI

magistrowi inżynierowi urządzeń sanitarnych
ur. dnia 21 grudnia 1950r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych

bez ograniczeń

które stanowią podstawę do:

1. Projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

Uzasadnienie

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Suwalskiego Zarządzeniem z dnia 12 maja 1995 roku posiadania przez Pana Romana Władysława STAŃCZYKA wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i po uzyskaniu w dniu 23 czerwca 1998 r. pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojewody Suwalskiego.

Otrzymują:

1. Pan Roman Władysław STAŃCZYK

11-500 Giżycko, ul. Koszarowa 15

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. a/a

Z up. WOJEWODY

mgr Tadeusz Onisko
DYREKTOR WYDZIAŁU
Gospodarki i Zagospodarowania Przestrzennego

16. Przynależność do PIIB projektanta i sprawdzającego



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G7I-F7N-AFE *

Pani Marta Skarżyńska-Stańczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2417/01
adres zamieszkania ul.Koszarowa 15, 11-500 Giżycko
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4LP-AE4-CVA *

Pan Roman Stańczyk o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2510/01
adres zamieszkania ul.Koszarowa 15, 11-500 Giżycko
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

Mariusz Dobrzeńiecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



17. Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

BURMISTRZ ORZYSZA
ul. Giżycka 15
12-250 ORZYSZ
WIG.67383-2017.AOR

Orzysz, 08 sierpnia 2017 r.

Inwestor:
Gmina Orzysz
ul. Giżycka 15
12 – 250 Orzysz
Pełnomocnik:
Pani Marta Skarżyńska - Stańczyk
Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD
ul. Królowej Jadwigi 18 C/4
11 – 500 Giżycko

DECYZJA NR 2/17 **O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO**

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) i art. 104 kpa § 1, 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.06.2017 r. (zmieniony dnia 18.07.2017 r. i dnia 02.08.2017 r.) *Gminy Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz w imieniu której działa pełnomocnik Pani Marta Skarżyńska-Stańczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD z siedzibą w Giżycku;*

umarza się postępowanie

1. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: *budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 79, 115, 80/1, 80/2 i 118/1 położonych w obrębie Mikosze, gmina Orzysz;*

ustalam

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na:

2. budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze. Teren inwestycji stanowią działki o numerach ewidencyjnych 111, 112, 114, 122, 125/3, 125/5 obręb 13 – Mikosze, gmina Orzysz oraz części działek ewidencyjnych nr 49/1, 49/2, 49/3, 65, 77, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 88, 89, 90/2, 91/2, 92/2, 113, 118/2, 119, 120/2, 121, 123, 124, 126, 129, 127/3, 127/4, 128/1, 128/2, 143, 144, 145, 149, 150/1, 150/2, 151, 152/3, 152/4, 146/2, 148/3, 148/6, 213, 214/1, 214/2, obręb 13 - Mikosze, gmina Orzysz.

3. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji.

Budowa obiektów liniowych infrastruktury technicznej. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.).

3.1 Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z sieciowymi i lokalnymi przepompowniami ścieków. Sieć wodociągowa o łącznej długości około 2700 m, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 2800 m.

Teren inwestycji stanowią działki o numerach ewidencyjnych 111, 112, 114, 122, 125/3, 125/5 obręb 13 – Mikosze, gmina Orzysz oraz części działek ewidencyjnych nr 49/1, 49/2, 49/3, 65, 77, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 88, 89, 90/2, 91/2, 92/2, 113, 118/2, 119, 120/2, 121, 123, 124, 126, 129, 127/3, 127/4, 128/1, 128/2, 143, 144, 145, 149, 150/1, 150/2, 151, 152/3, 152/4, 146/2, 148/3, 148/6, 213, 214/1, 214/2, obręb 13 - Mikosze, gmina Orzysz.

4. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych.

4.1 Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Nie dotyczy.

4.2 Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

- a) W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
- b) W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
- c) Część terenu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze którego obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. W-M z 2006 r., Nr 20 poz. 506).
- d) Część terenu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód, na obszarze którego obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 136 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód (Dz. Urz. Woj. W-M z 2008 r., Nr 178 poz. 2618).
- e) Planowana budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze jest częścią inwestycji polegającej na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Orzysz, która zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 71, z późn. zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
- f) Dla inwestycji polegającej na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Orzysz została wydana decyzja znak: WOOŚ.4210.1.2017.NS.20 o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania pozwolenia na budowę, użytkowania i utrzymania przedmiotowej inwestycji musi być zgodne z warunkami określonymi decyzją środowiskową oraz przepisami odrębnymi.

4.3 Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W granicach terenu inwestycji nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.).

1.1 Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

4.4 Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

4.5 Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

4.6 Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych.

- a) Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
- b) W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1121).
- c) Teren objęty inwestycją obejmuje grunty chronione na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń na gruntach chronionych, jeżeli nie jest wymagana dla nich konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne stosownie do przepisów odrębnych.

5. Teren Inwestycji.

Teren inwestycji stanowią działki o numerach ewidencyjnych 111, 112, 114, 122, 125/3, 125/5 obręb 13 – Mikosze, gmina Orzysz oraz części działek ewidencyjnych nr 49/1, 49/2, 49/3, 65, 77, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 88, 89, 90/2, 91/2, 92/2, 113, 118/2, 119, 120/2, 121, 123, 124, 126, 129, 127/3, 127/4, 128/1, 128/2, 143, 144, 145, 149, 150/1, 150/2, 151, 152/3, 152/4, 146/2, 148/3, 148/6, 213, 214/1, 214/2, obręb 13 - Mikosze, gmina Orzysz.

UZASADNIENIE

Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz w imieniu której działa pełnomocnik Pani Marta Skarżyńska-Stańczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD z siedzibą w Giżycku, złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze.

Teren inwestycji stanowią działki o numerach ewidencyjnych 111, 112, 114, 122, 125/3, 125/5 obręb 13 – Mikosze, gmina Orzysz oraz części działek ewidencyjnych nr 49/1, 49/2, 49/3, 65, 77, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 88, 89, 90/2, 91/2, 92/2, 113, 118/2, 119, 120/2, 121, 123, 124, 126, 129, 127/3, 127/4, 128/1, 128/2, 143, 144, 145, 149, 150/1, 150/2, 151, 152/3, 152/4, 146/2, 148/3, 148/6, 213, 214/1, 214/2, obręb 13 - Mikosze, gmina Orzysz.

W trakcie postępowania administracyjnego pełnomocnik wnioskodawcy złożył dwa wnioski o zmianę wniosku z dnia 01.06.2017 r. w zakresie wyłączenia działek o numerach ewidencyjnych 79, 115, 80/1, 80/2, 118/1 z granic terenu objętego inwestycją z uwagi na zmianę koncepcji przebiegu sieci wodno – kanalizacyjnej.

Zgodnie z art. 105 ust. 1 kpa gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:


- a) Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- b) Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- c) Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może powodować zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającej zgody na zmianę przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
- d) Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański - Pracownia urbanistyczna – „Planowanie Przestrzenne i Obsługa Nieruchomości ESPRIT” - spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).
- e) Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji przedłożono do uzgodnienia z :
 - Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Pisz - w zakresie urzędzeń melioracyjnych - postanowienie otrzymane w dniu 11 lipca 2017 r., (znak: MUW.DP.0702-2-13/17) poinformował, że działka o nr ewidencyjnym 129 stanowi ciek podstawowy – rzeka Orzysza, zaliczaną do powierzchniowych wód publicznych płynących (Wp).
 - Starostwem Powiatowym w Pisz – w zakresie ochrony gruntów rolnych - postanowienie otrzymane w dniu 30 czerwca 2017 r., (znak: G.6123.186.2017).
 - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie - w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - (w terminie 21dni nie wniesiono uwag).
 - Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rejonowy w Olsztynie – w zakresie terenu przyległego do pasa drogowego drogi krajowej nr 16 (działka nr 126) – postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad otrzymane w dniu 14 lipca 2017 r., znak: O.OL.Z-3.4351.264.2017.t. - uzgodnienie pozytywne.

Pouczenie

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.




BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Otrzymują:

1. Inwestor / Pełnomocnik
2. Właściciele działek wg wykazu
3. a/a

Zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

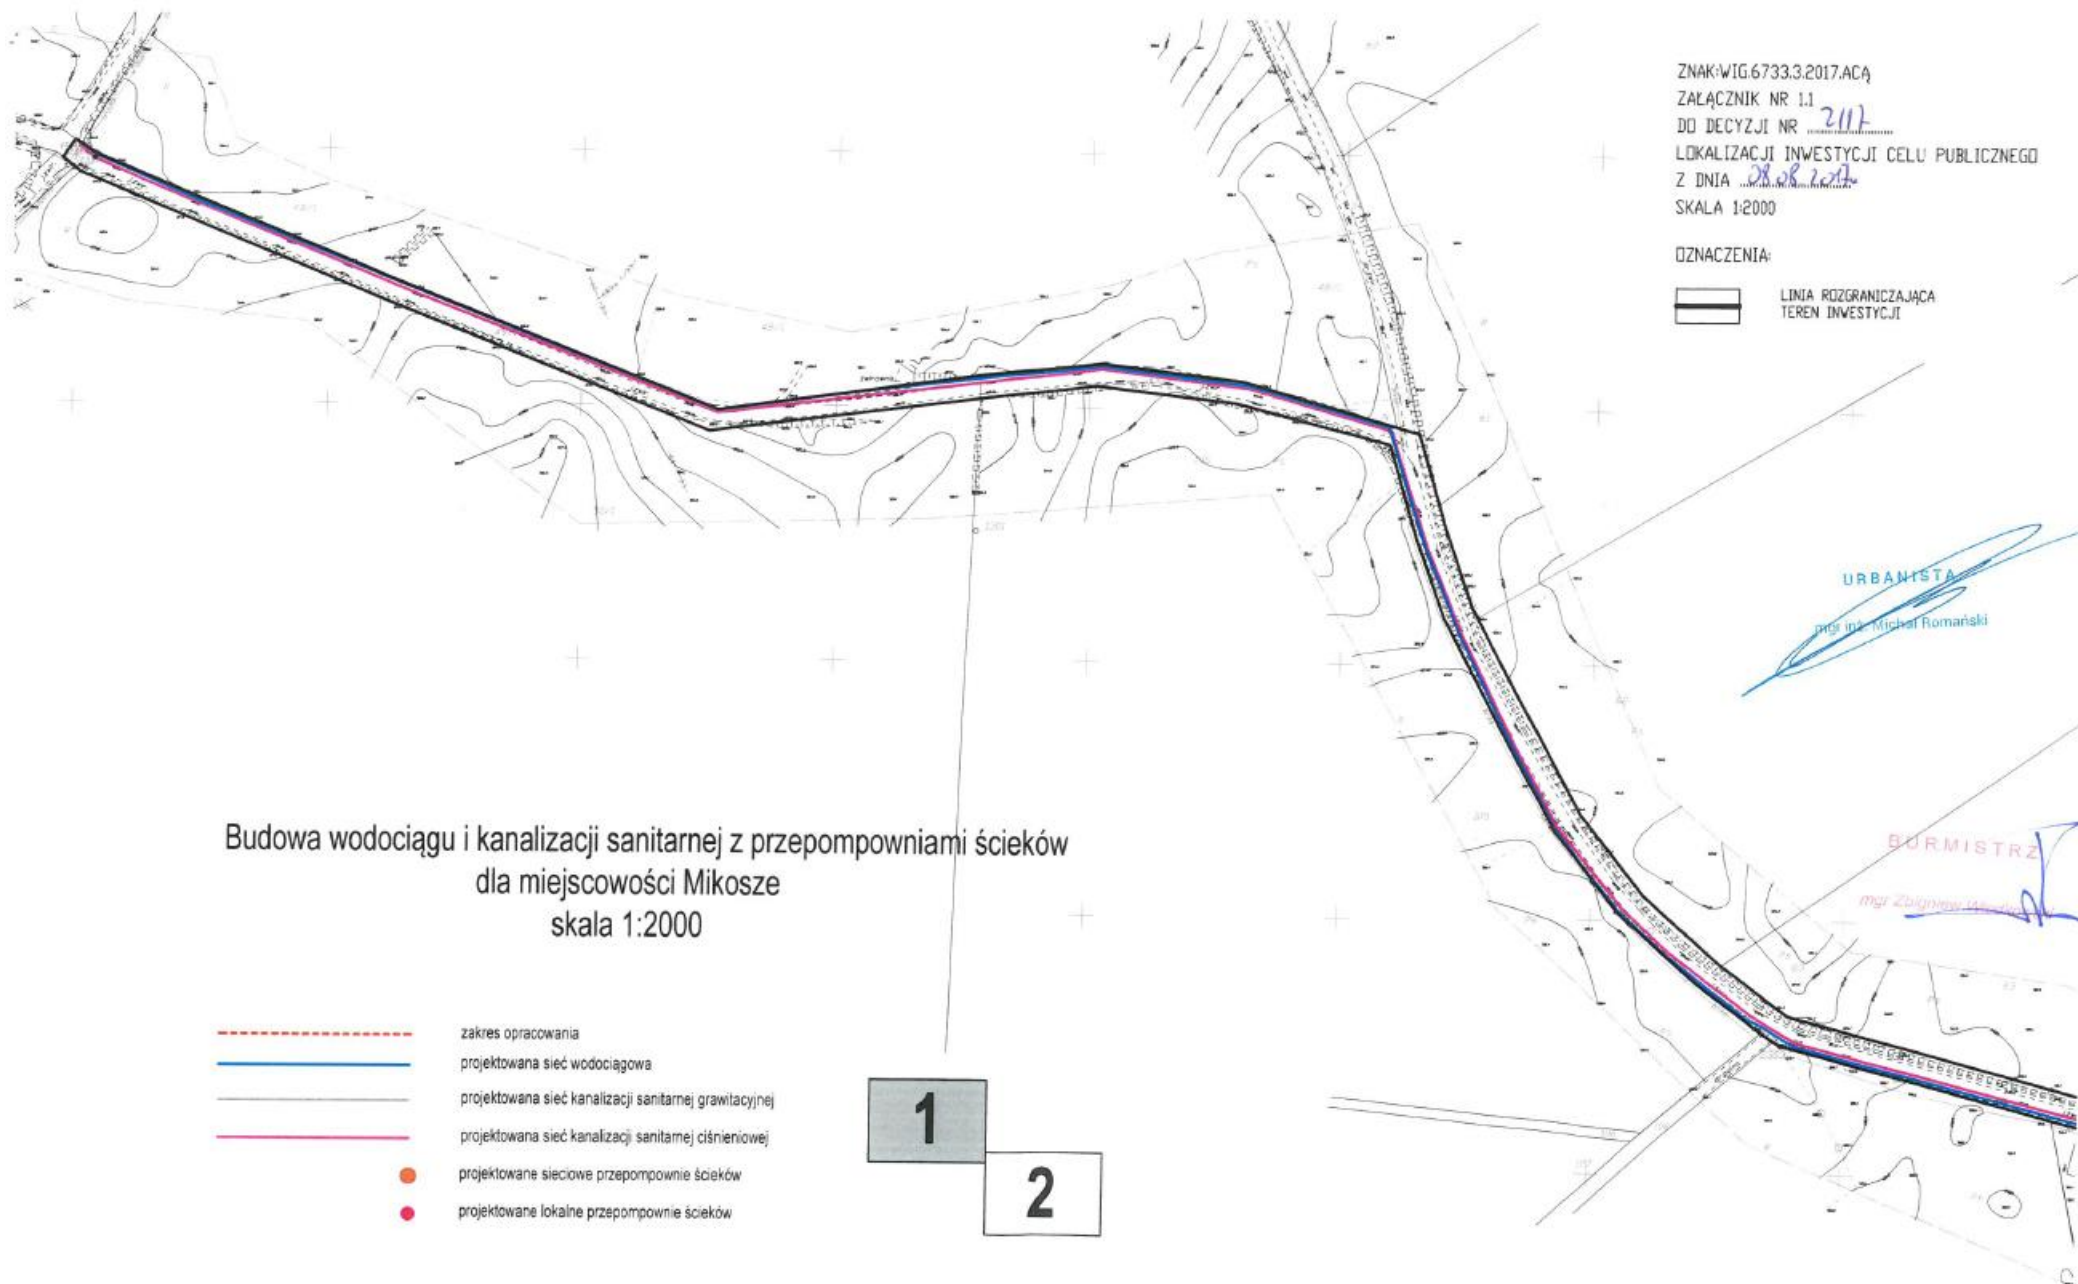

Kopia mapy 2:50000
SKALA 1: 1000
Obwód Milosze
Gmina Orzech
Powiat Piski
ul. Warmińsko-Mazurska

URBANISTA
Ingr Inar Michal Romanški

ZNAK:WIG.6733.3.2017.AC4
ZAŁĄCZNIK NR 1.2
DO DECYZJI NR 2112
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
Z DNIA 08.08.2017r.
POMNIĘSIENIE ZE SKALI 1:1000-
SKALA 1:2000

OZNACZENIA:

 LINIA ROZGRANICZAJĄCA
TEREN INWESTYCJI

[illegible]

18. Opinia z Narady Koordynacyjnej

STAROSTWO POWIATOWE
w PISZU
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1
tel./fax (987) 423 47 00; 423 46 50

ODPIS

G.6630.10.2017

PISZ 2017-02-02

PROTOKÓŁ Nr G.6630.10.2017 z narady koordynacyjnej

Sposób przeprowadzenia narady : spotkanie zainteresowanych stron

Miejsce narady : Starostwo Powiatowe w Piszul. Warszawska 1

Termin narady : 2017-02-02

Opis przedmiotu narady : Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja obiektu : Mikosze dz. 49/1, 49/2, 65, 111, 112, 113, 114, 121, 122, 129, 123, 124, 213, 214/2, 214/1, 126, 128/1, 128/2, 125/3, 125/5, 49/3, 127/3, 127/4, 91/2, 92/2, 151, 148/3, 148/6, 146/2, 115, 118/2, 118/1, 119, 79, 80/2, 80/1, 120/2, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 88, 89, 90/2, 143, 144, 145, 150/1, 150/2, 152/2, 149, 131/6, 77

Wnioskodawca : Zakład Obsługi Inwestycji

"KOMPLEKS - BUD"

11-500 GIŻYCKO

Królowej Jadwigi 18C/4.

Przewodniczący narady koordynacyjnej : inż. Dariusz Gwiazda Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

L.p.	Imię i nazwisko uczestnika narady oraz oznaczenie podmiotu, który reprezentuje lub informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie	Stanowiska uczestników narady lub informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej	podpis
1.	Wnioskodawca	zawiadomiony nie stawiał się	<i>Am</i>
2.	PGE Dystrybucja S.A. <i>Henryk Wyszynski</i>	<i>Uzgodniono bez uwag</i>	<i>g</i>
3.	Orange Polska S.A. Zbigniew Jenczelewski	uzgodniono za pomocą środków komunikacji elektronicznej uzgodnienie nr 6874/TODDROU/P/2017	<i>Am</i>
4.	Burmistrz Orzysza	<i>zawiadomiony nie stawiał się</i>	<i>Am</i>
5.	Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu <i>Ryszard Swacha</i>	<i>uzgodniono b.u.</i>	<i>R. Swacha</i>
6.	Zakład Energetyki Ciepłej w Orzyszu	<i>zawiadomiony nie stawiał się</i>	<i>Am</i>
7.	HAWE Telekom Sp. z o.o.	zawiadomiony nie stawiał się uzgodniono za pomocą środków komunikacji elektronicznej	<i>Am</i>
8.	PKP S.A. Adam Zaleski	uzgodniono za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie dotyczy PKP	<i>Am</i>
9.	TK TELEKOM Jacek Michniak	uzgodniono za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez uwag	<i>Am</i>
10.	Przewodniczący NARADY KOORDYNACYJNEJ	<p>Z up. STAROSTY inż. Dariusz Gwiazda INSPEKTOR w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru</p> <p>Z up. STAROSTY ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO NARADY KOORDYNACYJNEJ inż. Dariusz Gwiazda</p>	

Protokolant: *K. Siekiewicz*



UZGODNIENIE Nr 6874/TODDROU/P/2017 z dnia 01-02-2017

Dotyczy: Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Mikosze dz. 49/1, 49/2, 65, 111, 112, 113, 114, 121, 122, 129, 123, 124, 213, 214/2, 214/1, 126, 128/1, 128/2, 125/3, 125/5, 49/3.

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejącą sieć telekomunikacyjną podziemną / napowietrzną, będącą własnością Orange Polska S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno – wysokościowej symbolem – t. *Nie zinwentaryzowane geodezyjnie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej naniesiono orientacyjnie kolorem pomarańczowym (zapis opcjonalny).*
2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL S.A. nie zinwentaryzowane geodezyjnie, należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić OPL S.A., w celu określenia sposobu usunięcia kolizji.
Kontakt:
w godzinach 8⁰⁰ – 16⁰⁰ od poniedziałku do piątku w dni robocze - Pan Jagłowski Jarosław
tel. 87 643 64 75 lub 502 535 407
w pozostałym czasie - Dyśponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30;
3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomić:
Orange Polska S.A.,
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie,
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Olsztyn,
10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a,
tel. 89 525 35 23 lub e-mail DISU.RNWUUIOL@orange.com
o zamiarze rozpoczęcia prac, podając jednocześnie numer powyższego uzgodnienia.
4. Podczas prowadzenia prac:
 - ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy
 - w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urządzeń, w celu stwierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń na urządzeniach OPL S.A., należy skontaktować się z pracownikiem OPL S.A. wymienionym w punkcie 2.
 - przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury OPL S.A. metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika OPL S.A.,

- prace ziemne prowadzić pod odpłatnym nadzorem przedstawiciela Orange Polska. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzoru oraz cennik tych usług można znaleźć na www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml
 - Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania.
 - przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury OPL S.A.,
 - w miejscach skrzyżowań na infrastrukturze OPL S.A. zastosować osłonowe rury dwudzielne lub inne trwałe zabezpieczenie.
 - koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów infrastruktury OPL S.A. podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,
5. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu,
 6. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług, zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,
 7. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do OPL S.A. w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.
 8. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie ważne jest 12 miesięcy od daty jego wydania.

Zbigniew Jenczelewski

Starszy Specjalista
ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze

19. Decyzje GDDKiA



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
Al. Warszawska 89**

**ZWOLNIONY
Z OPŁATY SKARBOWEJ**
zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

**INSPEKTOR
DS. UZGODNIEN**
Jadwiga Sądżewicz

Olsztyn, dnia 18 sierpnia 2008r.

GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-253/08

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm./ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98 poz.1071ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 18c/4 w Giżycku, działającego z upoważnienia Burmistrza Orzysza, w sprawie uzgodnienia rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w kierunku zachodnim Gminy Orzysz w miejscowości Mikosze i Grzegorze, zaprojektowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 16;

zezwalam

**na zlokalizowanie ww. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogowym
drogi krajowej Nr 16 w miejscowości Mikosze i Grzegorze
(łącznie 9 przejść poprzecznych)
z zachowaniem niżej podanych warunków:**

1. Przejścia sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej pod korpusem drogi krajowej Nr 16, należy wykonać w miejscach wskazanych w projekcie, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
2. Przejścia ww. sieci pod drogą krajową, należy wykonać metodą przecisku, w rurach osłonowych, na głębokości min. 1,50m pod powierzchnią jezdni drogi krajowej.
3. Rury osłonowe należy ułożyć na całej szerokości pasa drogowego.
4. Komory przeciskowe należy zlokalizować poza pasem drogowym drogi krajowej Nr 16.
5. Przed rozpoczęciem prac związanych z ułożeniem ww. sieci w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej, inwestor winien wystąpić do GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejonie w Giżycku ul. Węgorzewska 4, z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, które zostanie wydane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 ze zm./.
6. Za umieszczenie ww. sieci w pasie drogowym drogi krajowej, zostanie naliczona opłata zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 129, poz.1369).

7. W przypadku kolizji ww. sieci z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów.
8. Zabrania się składowania materiałów i postoju sprzętu w pasie drogowym drogi krajowej w czasie wykonywania prac związanych z wykonywaniem ww. inwestycji.
9. Niniejsza decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniono w całości żądania strony.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania, może zwrócić się za pośrednictwem tut. Oddziału do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z up. mgr inż. Mirosław Nicewicz
DYREKTOR ODDZIAŁU

Otrzymuje:

1. Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18c/4

Do wiadomości:

1. Burmistrz Orzysza
12-250 Orzysz, ul. Giżycka 15
2. GDDKiA Oddział w Olsztynie
Rejon w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4

Sprawę prowadzi: Jadwiga Sadzewicz
089 521-28-61



GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

O.OL.Z-3.4341.267.2016.4.s

Olsztyn, dnia 24 maja 2017r.

Decyzja

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), na wniosek Burmistrza Orzysza działającego przez pełnomocnika Panią Martę Skarżyńską-Stańczyk ustanowioną upoważnieniem Nr 0052.25.2017 z dnia 19.04.2017r., w sprawie zmiany decyzji z dnia 18 sierpnia 2008r. znak: GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-253/08 w zakresie przesunięcia lokalizacji przejścia poprzecznego pod korpusem drogi krajowej nr 16 w miejscowości Mikosze (km 260+037) przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu;

zmieniam

wydaną w dniu 18 sierpnia 2008r. decyzję znak: GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-253/08, sprostowaną postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2008r. znak: GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-253.1/08, zezwalającą na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 w miejscowościach Mikosze, Grzegorz, Wierzbiny i Orzysz (łącznie 9 przejść poprzecznych), w sposób następujący:

1. Ust. 1 decyzji otrzymuje brzmienie: Przejścia poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej pod korpusem drogi krajowej nr 16, wykonać należy w miejscach wskazanych:
 - 1) w projekcie zagospodarowania terenu, stanowiącym integralną część decyzji z dnia 18 sierpnia 2008r. znak: GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-253/08 – z wyłączeniem dwóch przejść poprzecznych na wysokości działek nr 125/4 i 128/1 w miejscowości Mikosze;
 - 2) na planie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do decyzji zmieniającej (rys. nr 1).
2. Dopisuje się ust. 4a, który otrzymuje brzmienie: W przypadku konieczności uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, należy uzyskać od zarządcy drogi krajowej (Oddziału w Olsztynie), potwierdzenie zgodności projektu budowlanego (2 egz. pozostają a/a) z warunkami technicznymi podanymi w niniejszej decyzji. Do projektu załączyć należy przekroje poprzeczne.
3. Dopisuje się ust. 4b, który otrzymuje brzmienie: Przy zabezpieczeniu robót prowadzonych w pasie drogowym drogi krajowej stosować należy warunki rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. nr 140, poz. 1481 ze zm.) - § 1 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 ze zm.).

Pozostałe warunki techniczne zawarte w decyzji z dnia 18 sierpnia 2008r. znak: GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-253/08 pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Burmistrz Orzysza działając przez pełnomocnika Panią Martę Skarżyńską-Stańczyk ustanowioną upoważnieniem Nr 0052.25.2017 z dnia 19.04.2017r., zwrócił się do organu w sprawie zmiany decyzji z dnia 18 sierpnia 2008r. znak: GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-253/08 w zakresie przesunięcia lokalizacji przejścia poprzecznego pod korpusem drogi krajowej nr 16 w miejscowości Mikosze (km 260+037) przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu, w związku z życzeniem właścicieli sąsiadujących z drogą posesji o inny przebieg rurociągów na ich terenie.

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie

ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
tel.: (89) 521 28 00
fax: (89) 527 23 07

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Działając w oparciu o art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), który stanowi, iż „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą stron uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”, wyrażam zgodę na zmianę decyzji z dnia 18 sierpnia 2008r. znak: GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-253/08, jak na wstępie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania, może zwrócić się za pośrednictwem tut. Oddziału do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ

na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827)

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z up. inż. Jarosław Kaczor
ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU

Otrzymuje:

1. Pani Marta Skarzyńska-Stańczyk
Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD
mgr inż. Marta Skarzyńska-Stańczyk
ul. Królowej Jadwigi 18c/4
11-500 Giżycko

Do wiadomości:

1. GDDKiA Oddział w Olsztynie
Rejon w Giżycku
ul. Węgorzewska 4
11-500 Giżycko

Sprawę prowadzi Jadwiga Sadzewicz, tel.: 89 521-28-67
jsadzewicz@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie

ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
tel.: (89) 521 28 00
fax: (89) 527 23 07

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Plan Zagospodarowania Terenu

